


ukázky instalací dezinfekce vody aquina

Dezinfekce rozvodů SV ve zdravotnickém provozu dávkováním přípravku na bázi chlordioxidu. Dávkování řízeno od vodoměru

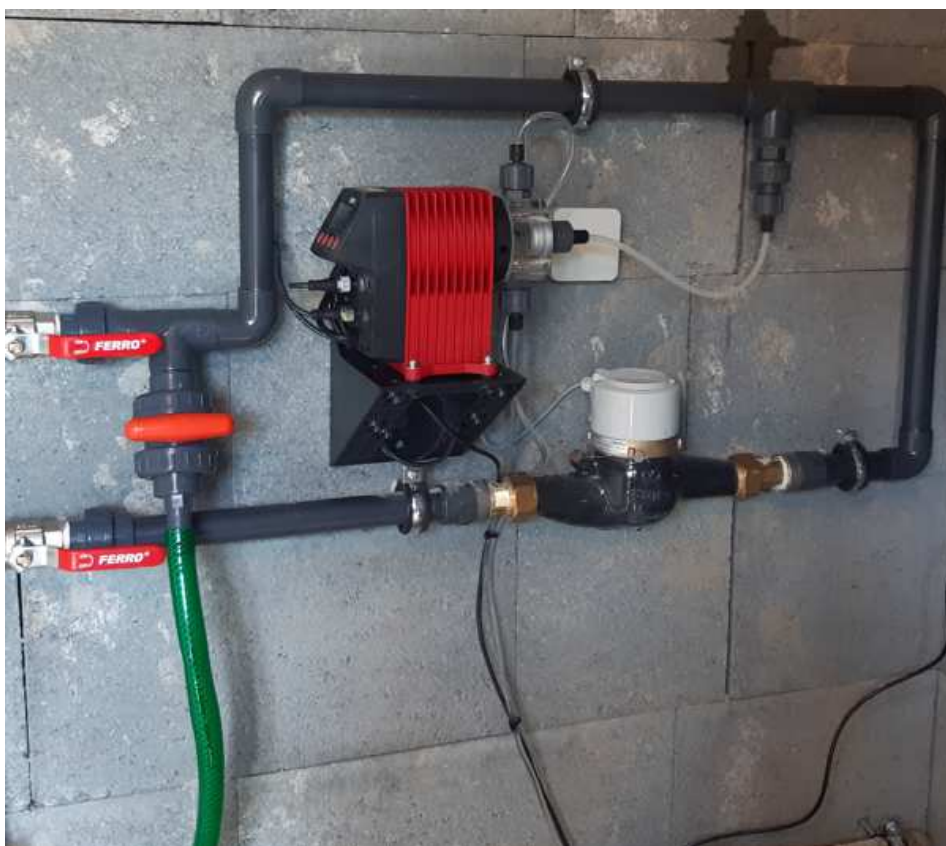

Ošetření vlastního zdroje vody dávkováním přípravku na bázi chlóru. Řízení dávky od pulzního vodoměru.

ukázky instalací dezinfekce vody aquina


Instalace generátoru chlordioxidu EASYZON 5, který umožňuje řádné hodnoty dezinfekce do průtoků 10 m³/hod. řízení dezinfekce od pulzního vodoměru.



Generátor chlordioxidu EASYZON D Compact. Na vyobrazení je vlevo vidět vyhodnocovací jednotku pro hlásič úniku plynu EASYCON GW 1

ukázky instalací dezinfekce vody aquina

Dezinfekce pomocí UV zářiče u
potravinářském provozu

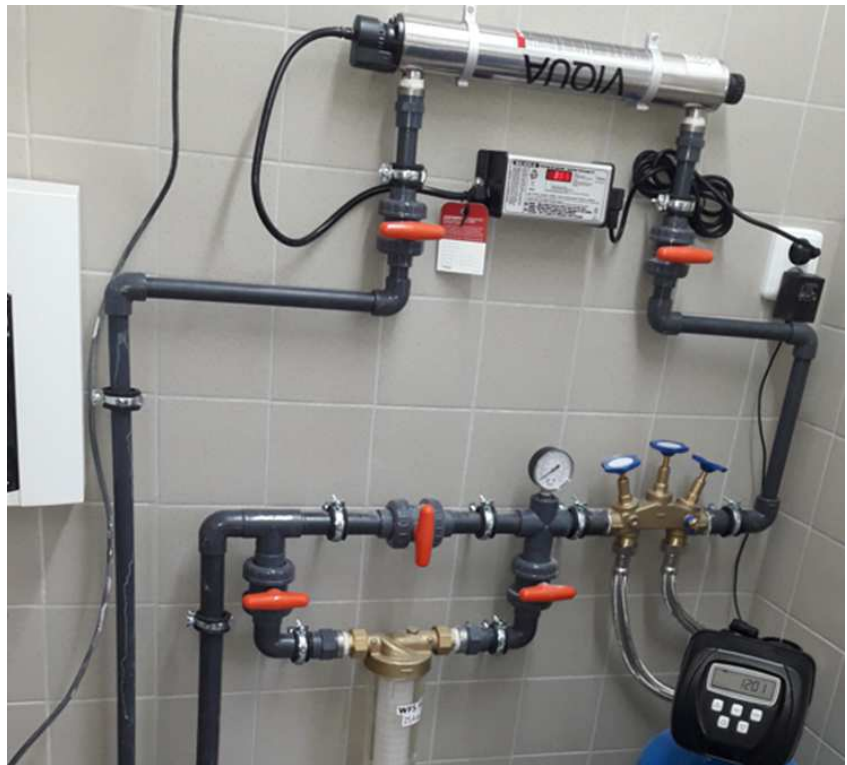

Instalace UV zářičů jako
součást celé linky CHUV