


Doporučená instalační schéma

aquina BUV – technologické schéma blokové úpravy vody

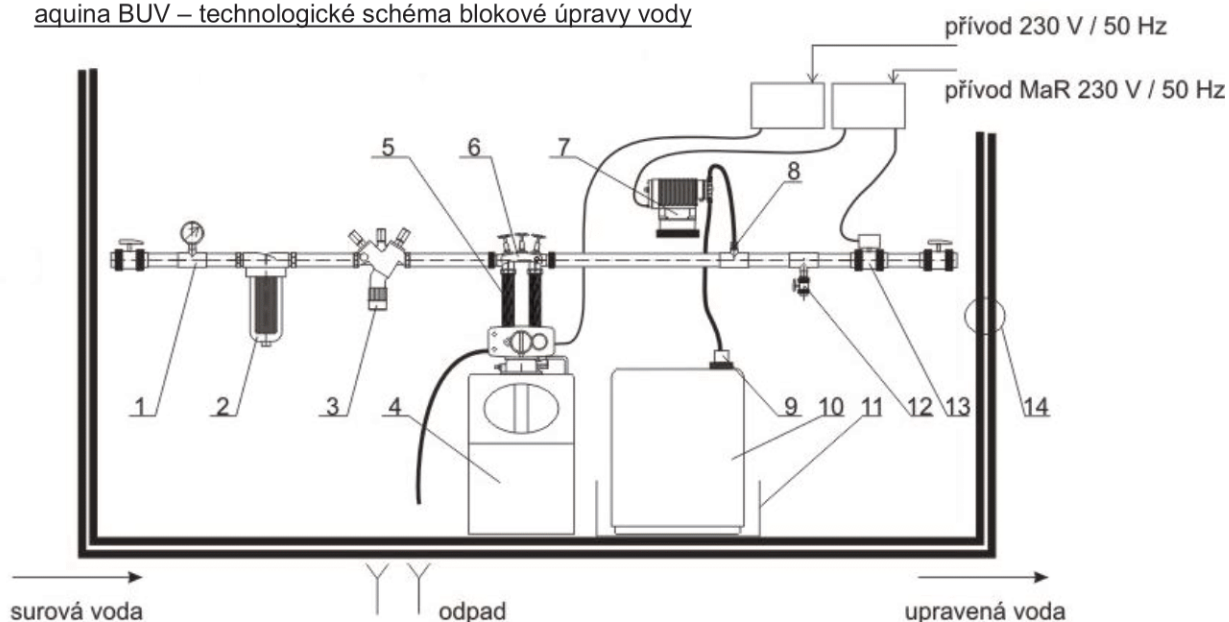


Legenda ke schématu BUV

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 manometr | 6 montážní blok | 11 záchytná vana |
| 2 vstupní mechanický filtr | 7 dávkovací čerpadlo membránové | 12 vzorkovací kohout |
| 3 potrubní oddělovač | 8 vstřikovač dávkovacího čerpadla | 13 solenoidní ventil pro MaR |
| 4 automatický změkčovací filtr | 9 výměnné, bezúkapové sání pro originální barel | 14 ocelový rám s podestou – lakováno |
| 5 napojovací hadice | 10 PE zásobník – originál od dodavatele chemie | |

aquina BUV – zapojení blokové úpravy vody

provedení BUV kabinet (BUV-K)
a jednoduchá (BUV-J)

přívod elektro + signál od MaR

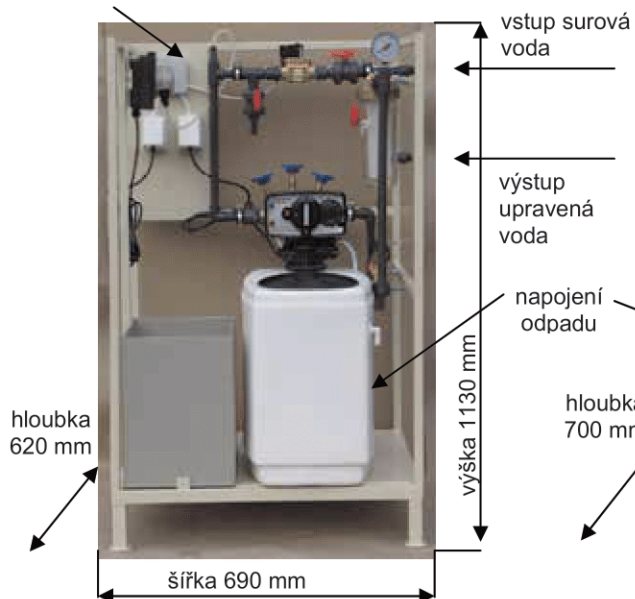

provedení BUV duplexní (BUV-D)

přívod elektro + signál od MaR

